


Luftinjusterings diagram

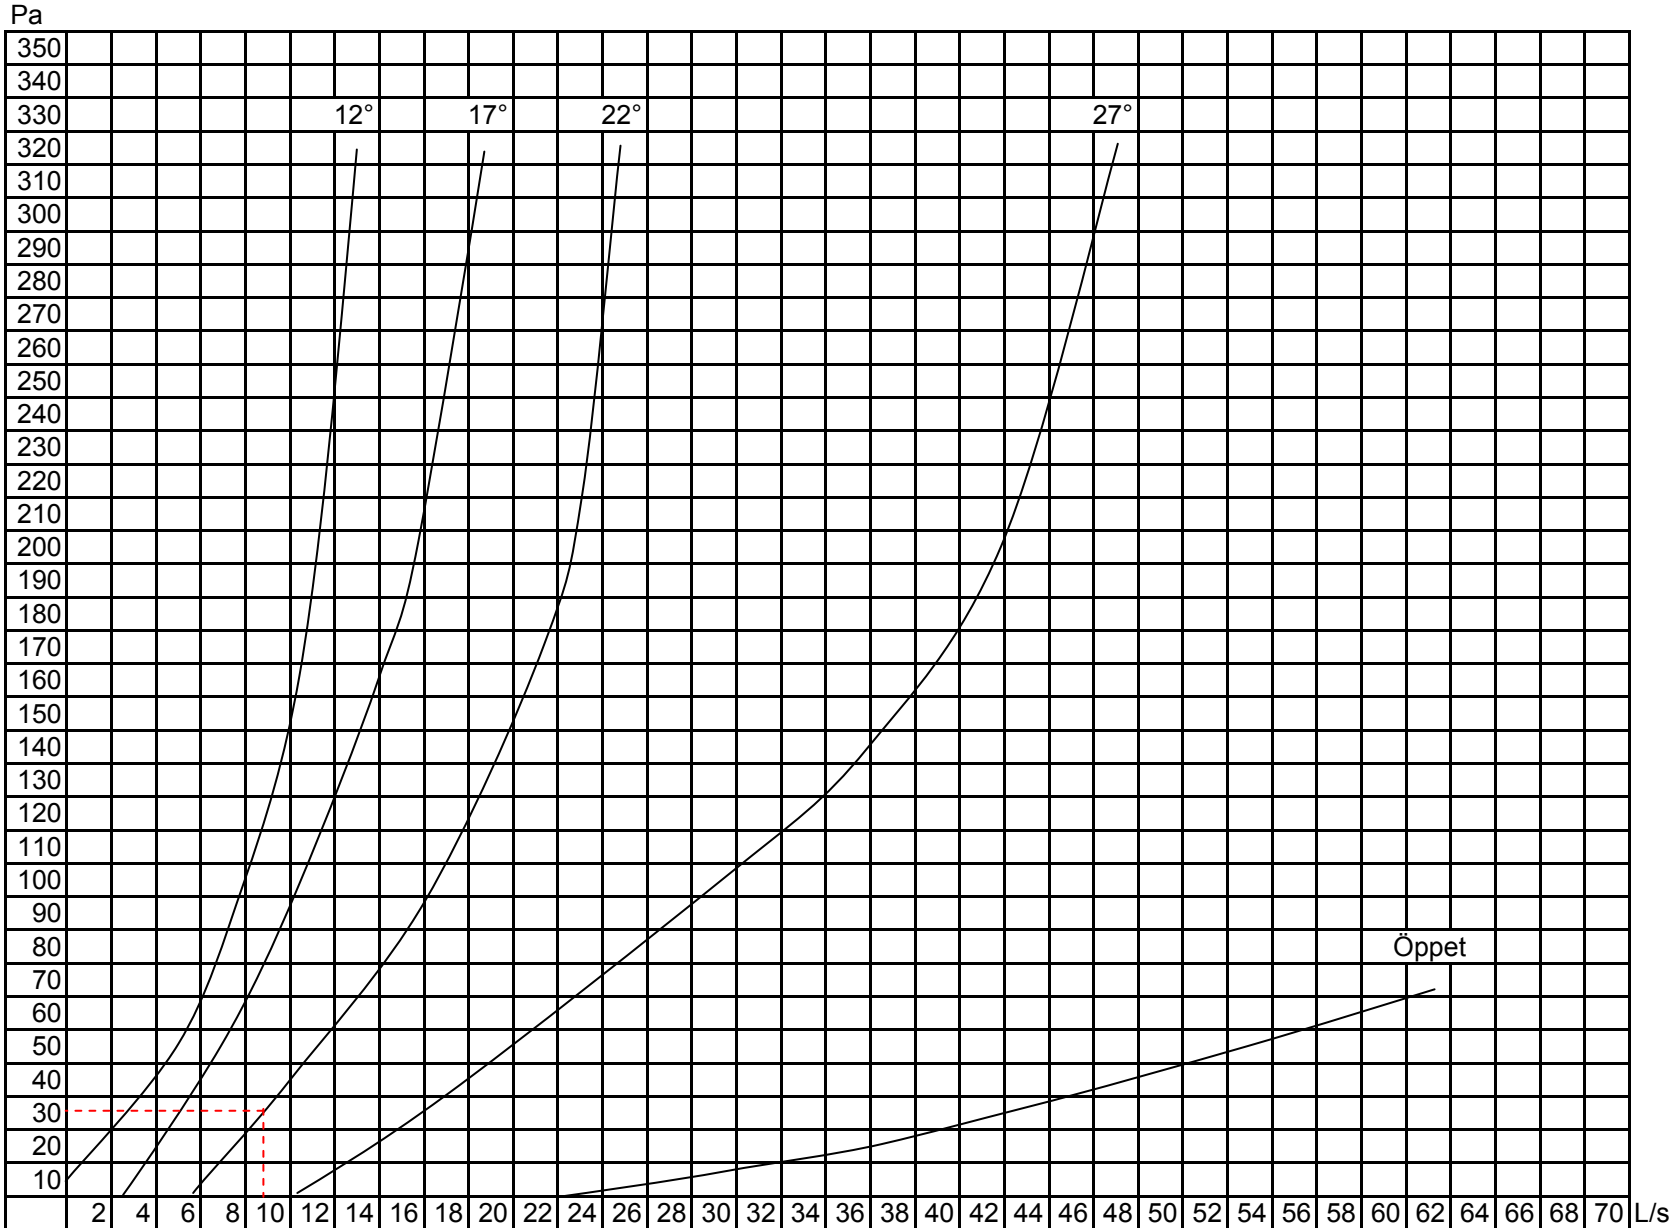

Diagrammet är upprättat av JN Styr & VentTeknik AB 2008-01-30

Exempel vid 30Pa inställt läge 22° ger kåpan 10 l/s